

Ing. Milan Cifr
Višňová 862
59301 Bystřice nad
Pernštejnem

naše značka
5002055208

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
08.01.2020

Věc:

Územní studie Křižanov-Na Zahrádkách (LOKALITA Z1, Z2, Z5, Z30)

K.ú. - p.č.: Křižanov

Stavebník: Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází stávající STL plynovody PE dn 63, dn 110 a STL přípojky ve správě GasNet, s.r.o.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

V ochranném pásmu našeho zařízení musí být zachováno stávající krytí, nesmí zde být vysázeny žádné stromy a keře, nelze zřizovat stavby.

Pevné stavby (podnikatelské objekty, bytové a rodinné domy, garáže, oplocení, zahradní domky, vodní nádrže apod.) situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Jakákoliv ostatní činnost v ochranném pásmu STL plynovodů (stavební, terénní úpravy, vedení inženýrských sítí, výsadba dřevin, zaplocování pozemků atd.) je možná pouze s písemným stanoviskem a souhlasem GridServices, s.r.o.

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1.

Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Při vysazování stromů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost 2 metry na obě strany od osy plynovodu (viz. Zákon č. 458/2000 Sb.).

Veškeré podklady o umístění plynárenského zařízení v digitální podobě a podmínky výdeje digitálních dat získáte na <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

V případě odsouhlasení dokumentace na prodloužení plynovodu a přípojek se začíná žádost o prověření volné kapacity. Podrobné informace naleznete na webových stránkách:

<http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-provereni-volne-kapacity/>

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-rozsireni-ds>

Kontaktní osoba: Ing. Martin Pilný, martin.pilny@innogy.com, tel. 547 116 520

Po uzavření majetkoprávní smlouvy na prodloužení STL plynovodu a přípojek bude vydáno stanovisko na prodloužení STL plynovodu. Kontaktní osoba: p. Leoš Neckař tel. 532228246, mobil. 723479160, e mail leos.neckar@innogy.com

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V případě, že stavba vyvolá přeložku stávajícího plynárenského zařízení, tak kladné stanovisko na celou stavbu bude vydáno až po vydání stanoviska na přeložku plynárenského zařízení. Kontaktní osoba pro projednání případné přeložky plynárenského zařízení: p. Miloš Chmelař tel. 532228215, mobil. 606754811 e mail milos.chmelar@innogy.com

Požadujeme předložit další stupeň PD s konkrétním stavebním záměrem.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002055208 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

říloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002055208 ze dne 08.01.2020.

rovozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov. K.Ú.: Křižanov.

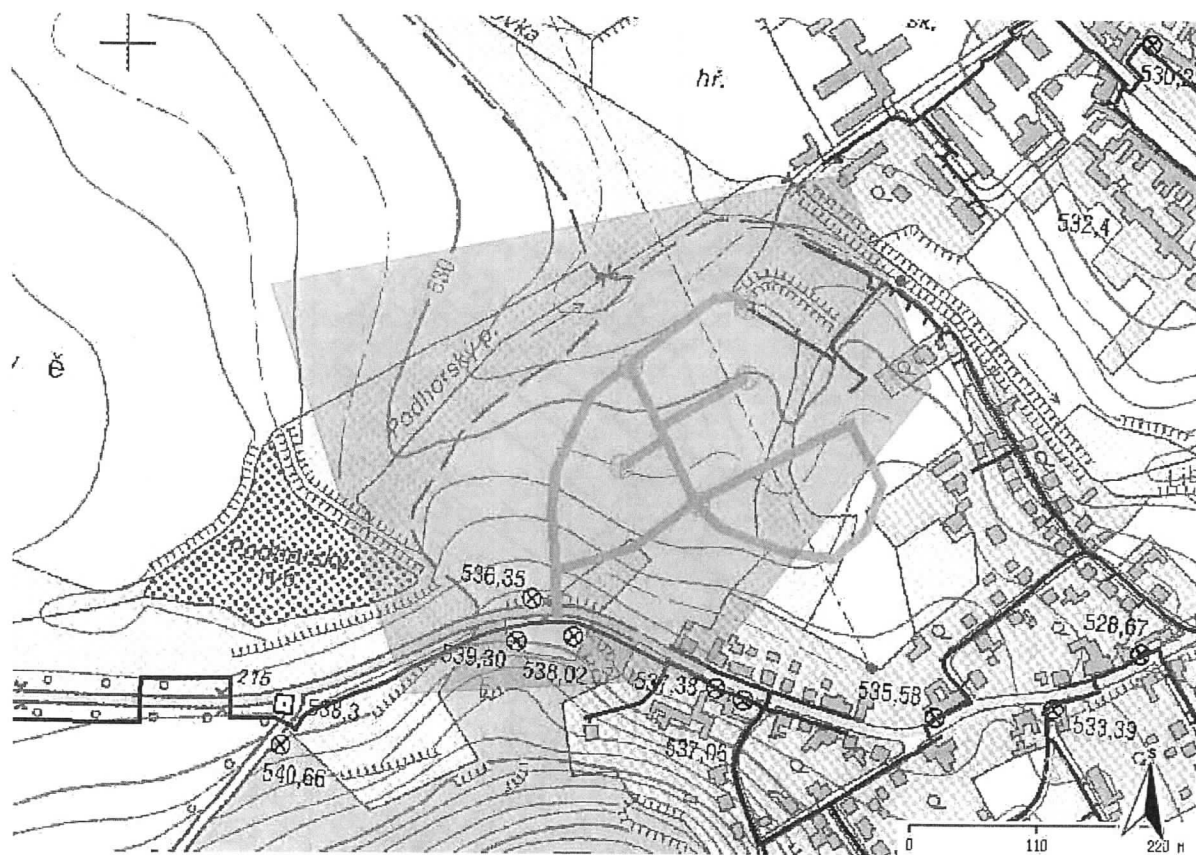

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002055208 ze dne 08.01.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Křížanov, Benešovo náměstí 12, 59451 Křížanov. K.ú.: Křížanov.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

